合一南州廠-放流水質自主檢測(2021年10月)

ONENESS

放流水質
自主檢測
符合標準

COD檢測值:
均<99mg/L
符合水污染防治
措施計畫規範

原(廢)水COD
平均1500mg/L

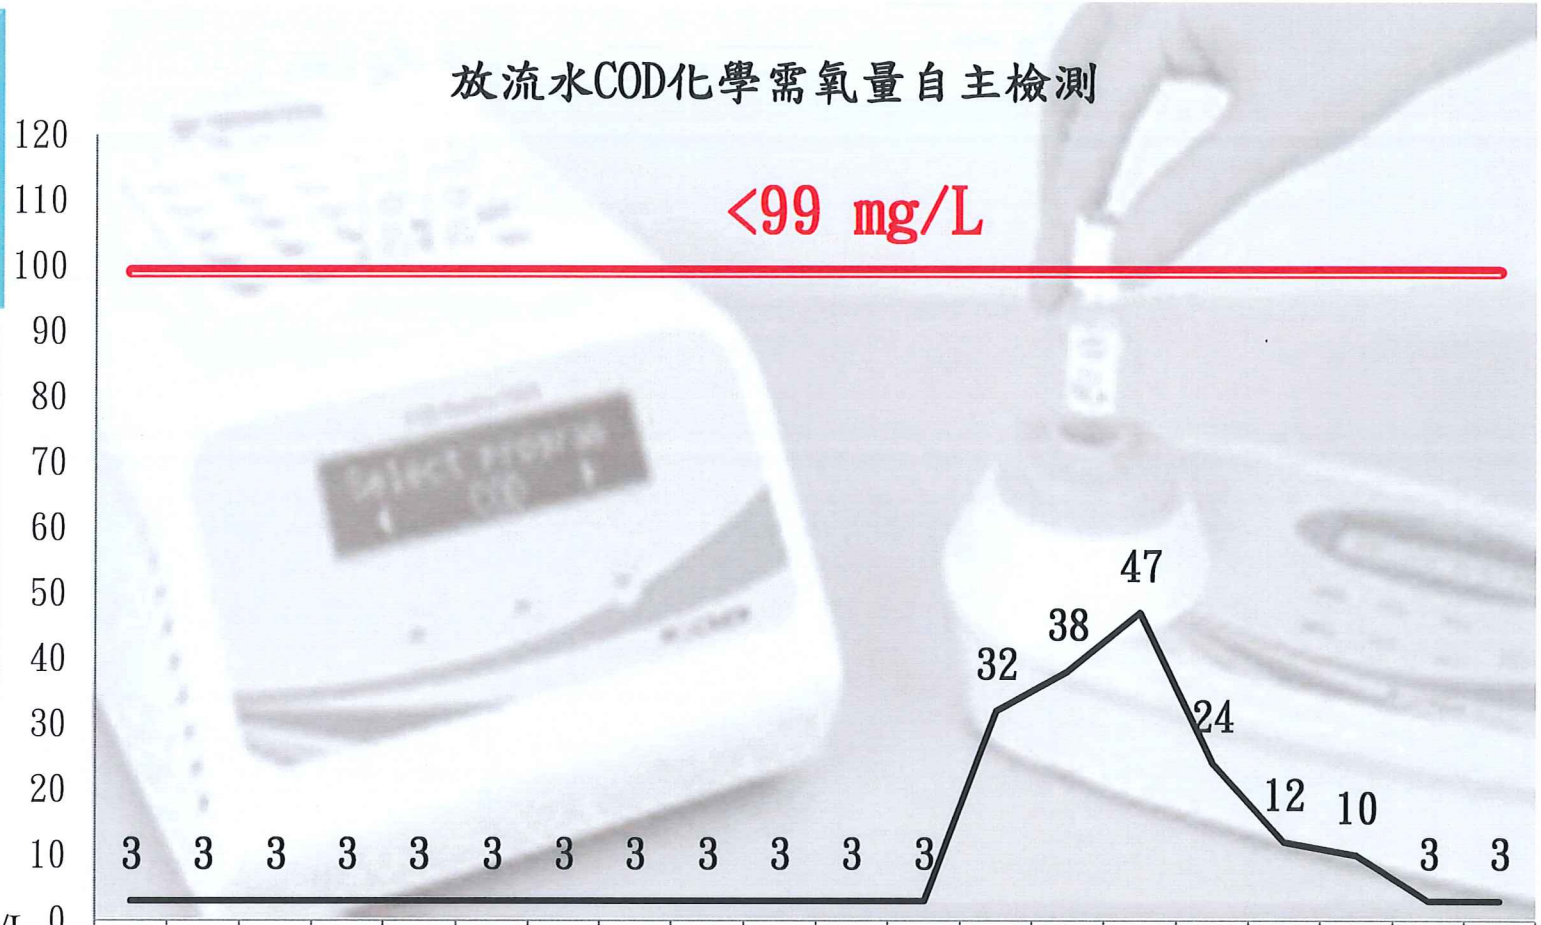

	10/1	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/12	10/13	10/14	10/15	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29
COD檢測值(mg/L)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	32	38	47	24	12	10	3	3
COD上限值(mg/L)	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99