合一南州廠-放流水質自主檢測(2023年11月)

ONENESS 合一生技股份有限公司 ONENESS BIOTECH CO., LTD.

放流水質自主檢測符合標準

COD檢測值:
均<99mg/L
符合水污染防治措施計畫規範

原(廢)水COD
平均1500mg/L

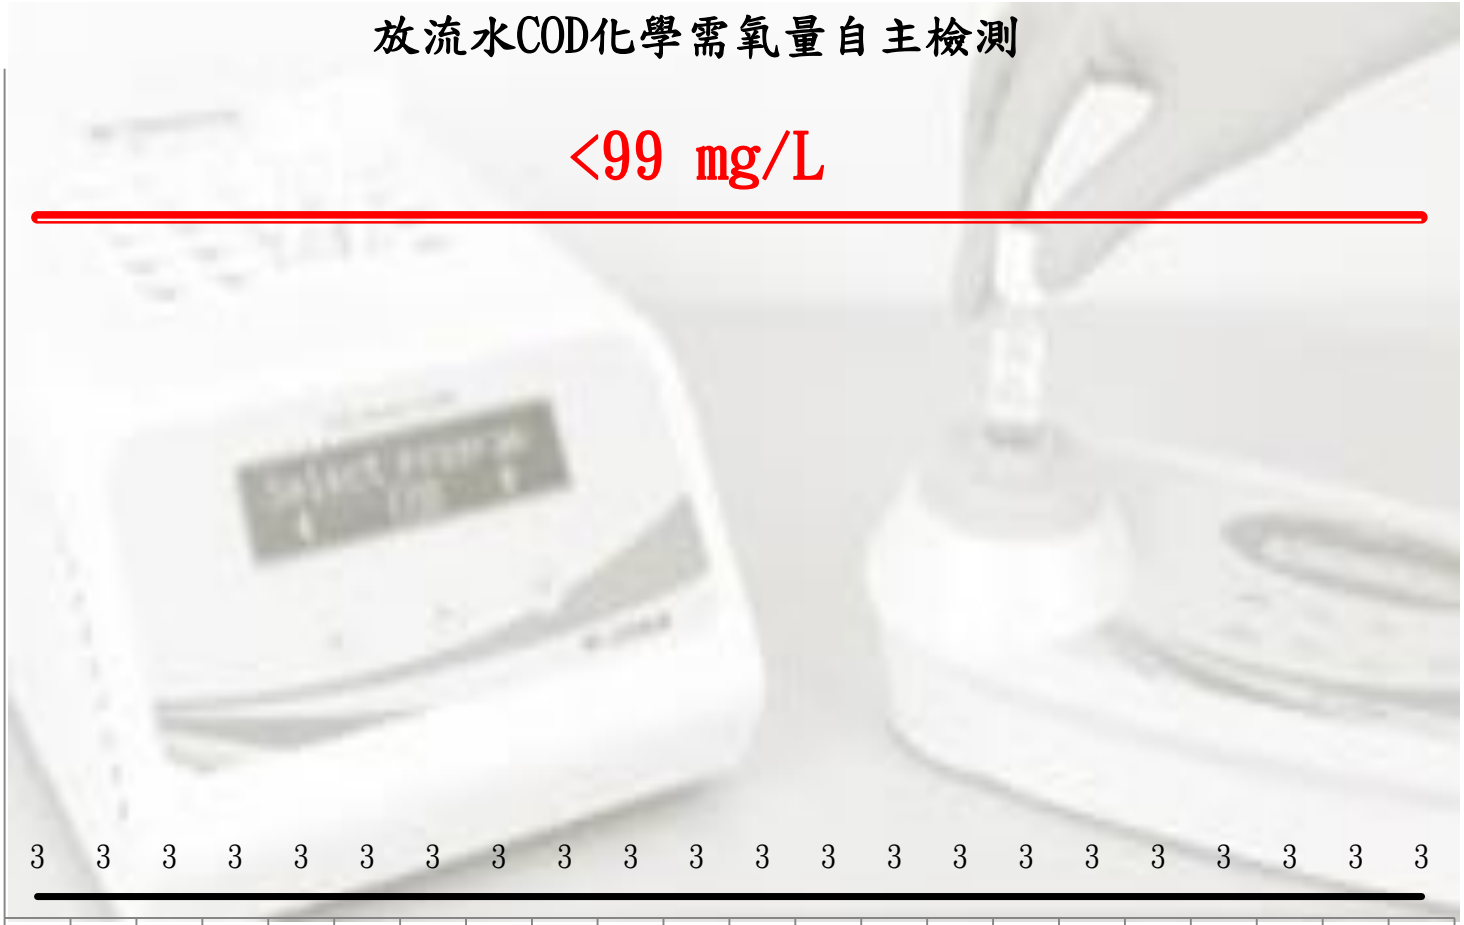

	11/01	11/02	11/03	11/06	11/07	11/08	11/09	11/10	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/27	11/28	11/29	11/30
COD檢測值(mg/L)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
COD上限值(mg/L)	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99