

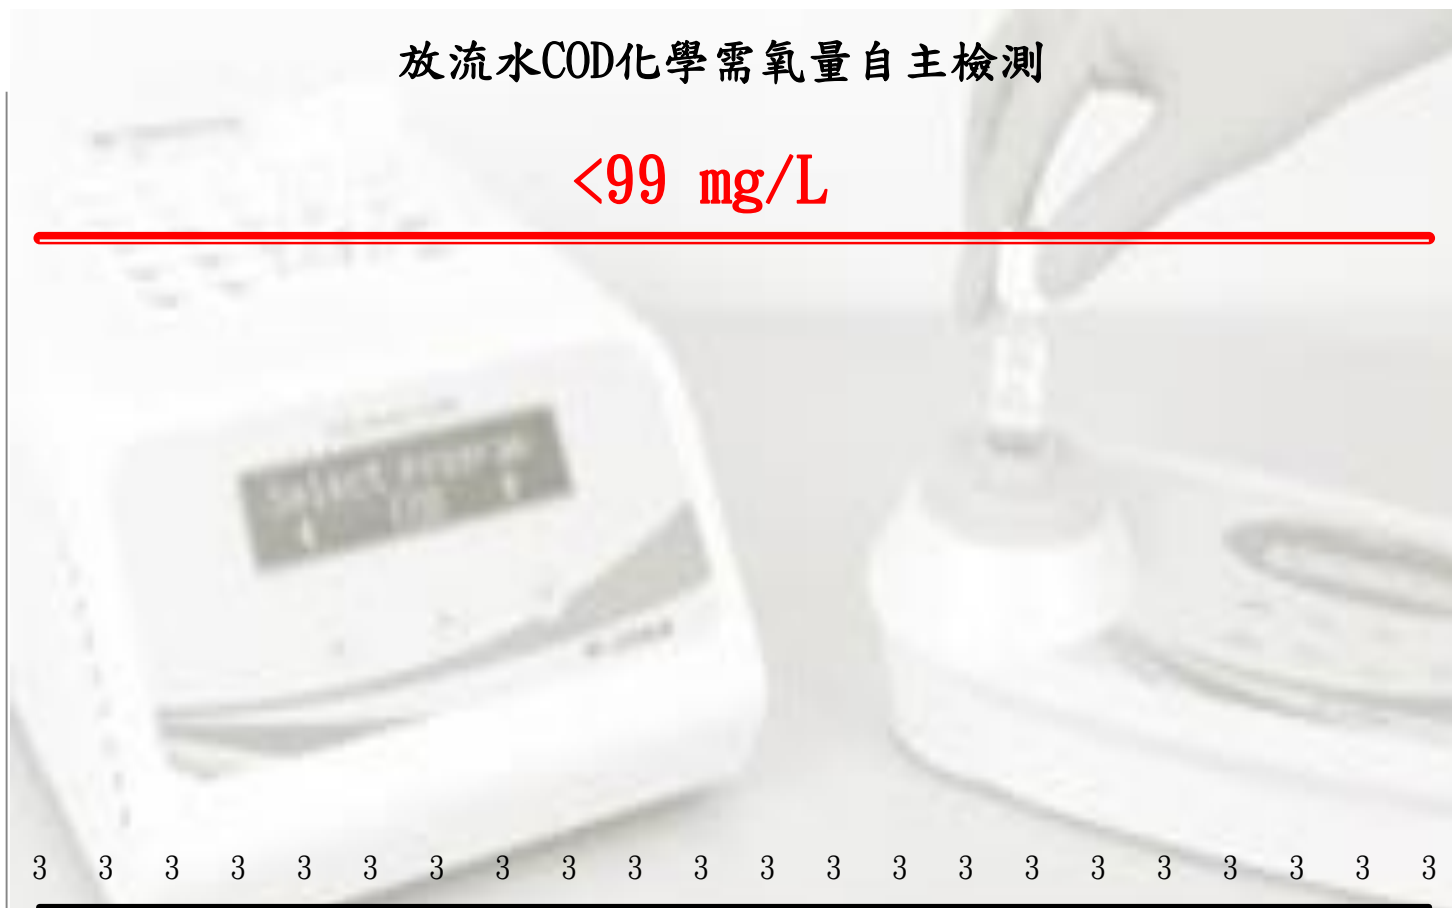
**ONENESS**  
合一生技股份有限公司  
ONENESS BIOTECH CO., LTD.

原(廢)水COD  
平均1500mg/L

120  
110  
100  
90  
80  
70  
60  
50  
40  
30  
20  
10  
/L 0

## 放流水COD化學需氧量自主檢測

<99 mg/L

[illegible]