合一南州厂-放流水质自主检测(2026年01月)

ONENESS
合一生技股份有限公司
ONENESS BIOTECH CO., LTD.

放流水质自主检测符合标准

COD检测值：均<99mg/L符合水污染防治措施计画规范

原(废)水COD平均1500mg/L

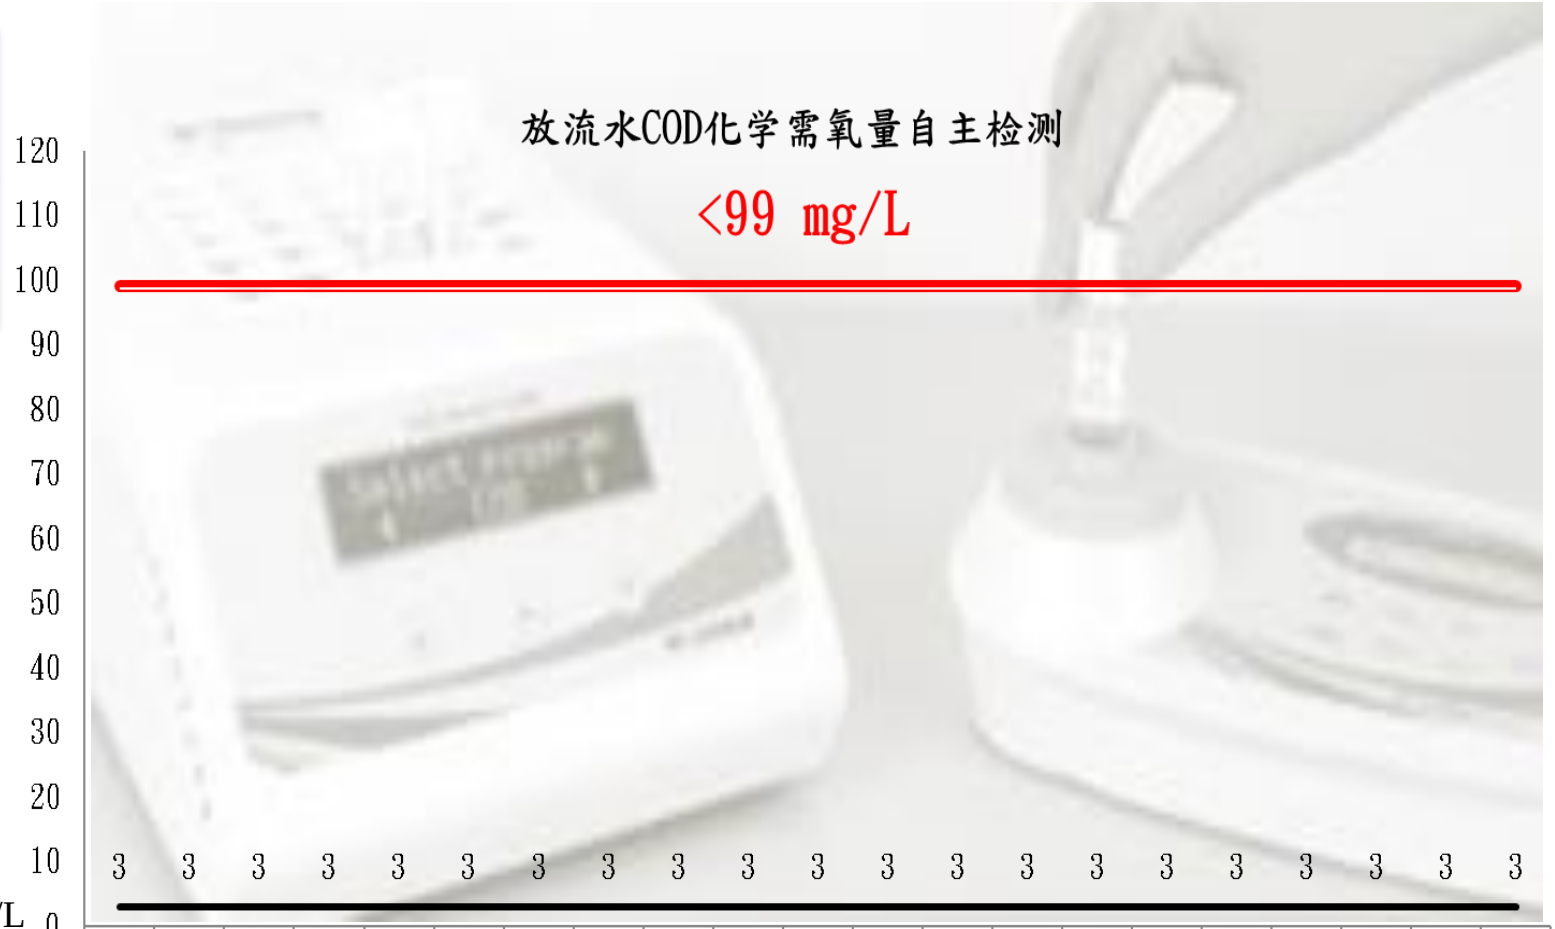

	1/2	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30
COD检测值(mg/L)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
COD上限值(mg/L)	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99